

## Voorschriften buitenwatermeterput tijdelijke aansluiting

Bij Brabant Water zorgen we voor voldoende en betrouwbaar drinkwater. Uw drinkwaterinstallatie is aangesloten op ons drinkwaternet. De drinkwaterkwaliteit kan worden beïnvloed door waterbehandeling, leidingmateriaal, aangesloten toestellen, onvoldoende hoge warmtapwatertemperatuur, onvoldoende verversing en ongewenste opwarming. We hebben daarom uw hulp nodig om de kwaliteit van ons drinkwater hoog te houden.

Voor de watermeterput tijdelijke aansluiting gelden voorschriften. Deze voorschriften gelden voor watermeters met een kaliber van Q3 2,5 (Qn 1,5) en Q3 6,3 (Qn 3,5). Voor een watermeterput definitieve aansluiting, zie het document Voorschriften watermeterput definitieve aansluiting.

### Wat moet u weten over de termijn van een tijdelijke aansluiting?

Een tijdelijke aansluiting geldt voor maximaal twee jaar. Na deze termijn moet deze aansluiting verplaatst worden naar een definitieve aansluiting of verwijderd worden. Bij de aanvraag van een tijdelijke aansluiting moet u uw keuze aangeven. **Een goede voorbereiding voorkomt onnodige kosten.** Verplaatsen en verwijderen regelt u via Mijnaansluiting.

### De bereikbaarheid en de plaats op het perceel

- Voor de bereikbaarheid geldt dat:
  - De meetinrichting vanaf de openbare weg goed te bereiken is;
  - Het niet is toegestaan om gesloten verharding en of bebouwing boven de aansluiting en of de (aansluit)leiding aan te brengen.
- Uw keuze bepaalt waar de tijdelijke aansluiting moet komen.
  - Bij de keuze 'later doorleggen':
    - De plaats op het perceel is op de kortst mogelijke afstand van de distributieleiding;
    - De tijdelijke aansluiting moet in lijn liggen met de definitieve aansluiting;
    - De capaciteit van de definitieve aansluiting is bepalend voor de capaciteit van de tijdelijke aansluiting.
  - Bij de keuze 'later verwijderen':
    - De plaats op het perceel is op de kortst mogelijke afstand van de distributieleiding;
    - De plaats op het perceel is minder dan 5 meter van de perceelsgrens.


### De functionele eisen van de buitenwatermeterput definitieve aansluiting

- De put voor de tijdelijke aansluiting moet blijvend waterdicht zijn.
- De meteropstelling moet vorstvrij zijn.
- De putdeksel moet betreedbaar en waterdicht zijn en moet geheel over de watermeterput vallen.
- De put moet afsluitbaar zijn door middel van een slot.

### De uitvoering

- De put moet voldoen aan de tekening.
- De watermeterput moet ten minste 10 cm boven het maaiveld uitsteken.
- Inwendige afmetingen van de put moeten l x h x d= 90 x 90 x 120 mm zijn.
- De putdeksel moet afgesloten worden met een slot.

## Tekeningen

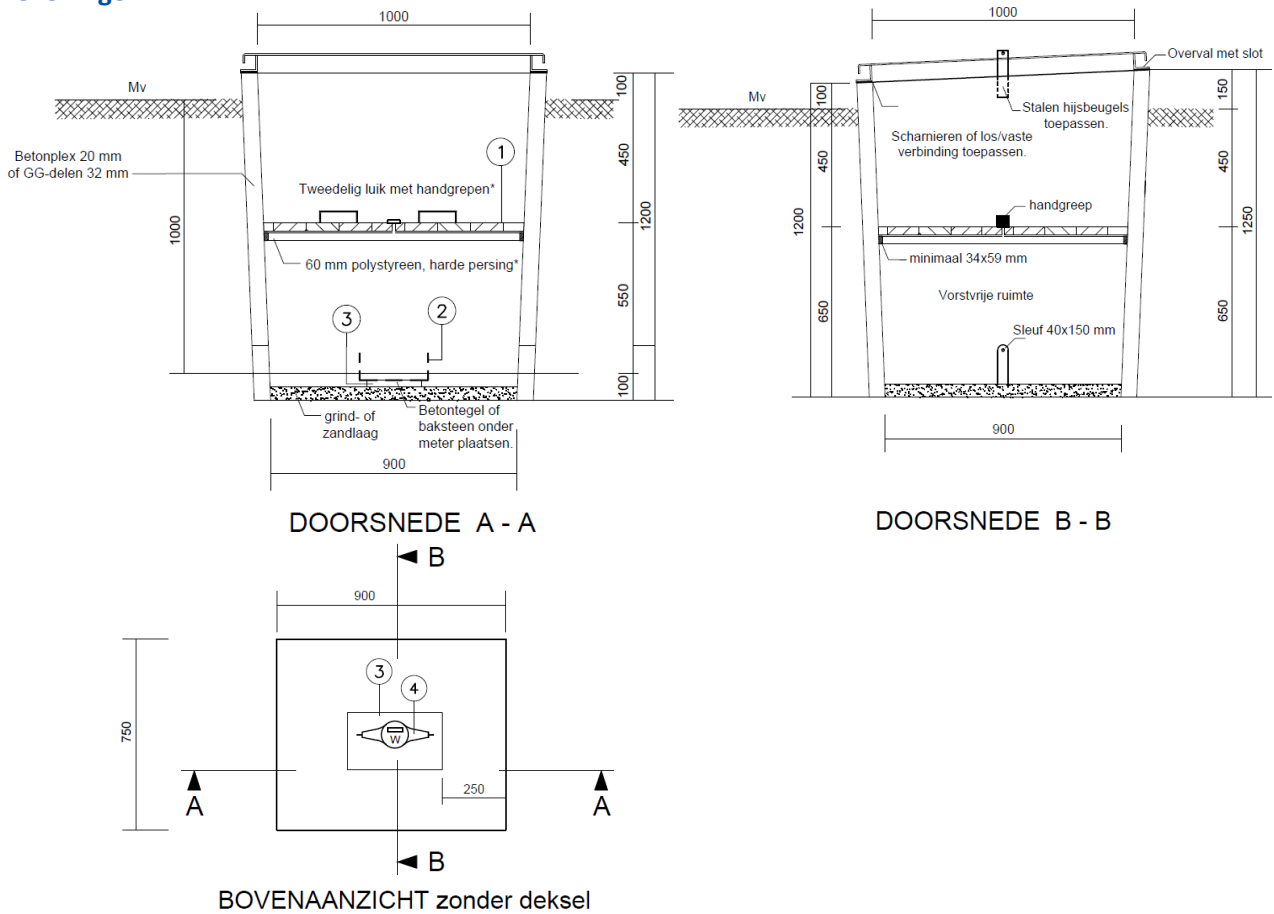

## Legenda

1. Tussendeksel
2. Watermeterbeugel
3. Montageblok
4. Watermeter

## Hebt u vragen over uw watermeterput?

Neem dan contact met ons op via [aansluitingen@brabantwater.nl](mailto:aansluitingen@brabantwater.nl).

## Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken naar de volgende documenten en websites.

Algemene voorwaarden, Aansluitvoorwaarden	<a href="#">Lees de voorwaarden</a>
Tarievenregeling van Brabant Water	<a href="#">Lees de tarievenregeling</a>
Mijnaansluiting	<a href="#">Lees Mijnaansluiting</a>
Meterruimte (meterkast)	<a href="#">Lees IWUN-richtlijnen</a>
Verplaatsen/verwijderen regelen	<a href="#">Lees Mijnaansluiting</a>
Definitieve watermeterput	<a href="#">Lees voorschriften definitieve watermeterput</a>