Informatieblad Inspectie formulier BA beveiliging (voorbeeld)

Voor meer informatie zie waterwerkblad 1.4G en voorschriften fabrikant

Klant			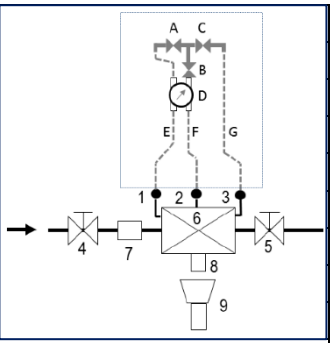
Bezoekadres			
Datum			
BA			
Plaats BA		Diameter	
Merk/type BA		Bouwjaar	
Testset BA			
Fabricaat		Serienummer	
Merk/type			
Controle/test	Meetwaarde (kPa)	Oordeel*	Opmerkingen
Visuele controle afvoerset			Hoort op de gebouwriolering aangesloten trechter te zijn, met zichtbare atmosferische onderbreking (zie ook WB 3.8)
Visuele controle BA			
Visuele controle testset			
1. Controle afsluiter 5 (benedenstrooms)			Afsluiter 5 sluiten als drukverschil constant blijft. Blijft drukverschil dalen -> lekkage/ verontreiniging afsluiter 5. Vervangen/maatregelen nemen.
2. Controle 2e keerklep			Gemeten drukverschil wordt wat kleiner, dit is normaal. Blijft drukverschil teruglopen tot ontlastklep opent -> lekkage/verontreiniging van de 2e keerklep. Vervangen/repareren.
3. Controle 1e keerklep			Blijft drukverschil teruglopen -> lekkage/verontreiniging 1e keerklep. Vervangen/repareren.
4. Controle ontlastklep/spuiklep			Opening drukverschil aflezen, minder dan 14 kPa -> vervangen/repareren.

*Meetwaarde
G = Goed
V = Vervangen
X = Niet goed
- = NVT

Controlefirma/firmastempel	Monteur/controleur naam en handtekening