

## Informatieblad agrarische bedrijven, varkens

De veiligheid van het drinkwater in uw installatie hebt u zelf in de hand. Voor agrarische bedrijven gelden eisen. Zie waterwerkblad 1.4A en onze informatiebladen. Dit is een vervolg op informatieblad Agrarisch, algemeen.

### Schema drinkwater (NEN 1006 van toepassing) en ander water (NEN 1006 niet van toepassing)

Zie informatieblad Agrarisch, algemeen.

### Meerdere watersoorten

Zie informatieblad Agrarisch, algemeen.

### Of-of verbinding

Zie informatieblad Of-of verbinding.


### Toestellen

Voorkomende toestellen in de varkenshouderij zijn hieronder opgenomen. Zie onze informatiebladen en [infodwi.nl](http://infodwi.nl)

- Breektank géén drinkwaterkwaliteit. Beveiliging type AA/AB/AD (onderbreking);
- Brijvoerbereiding. Beveiliging type AA/AB/AD (onderbreking);
- Drinknippels. Beveiliging type AA/AB/AD (onderbreking);
- Luchtwater. Beveiliging type AA/AB/AD (onderbreking);
- Medicijn doseerapparatuur. Beveiliging type AA/AB/AD (onderbreking);
- Mestrobot met vulstation. Beveiliging type AA/AB/AD (onderbreking);
- Nooddouche. Beveiliging type EA. Zie informatieblad Oog- en nooddouche.

### Voorbeelden toestellen

#### Brijvoerbereiding

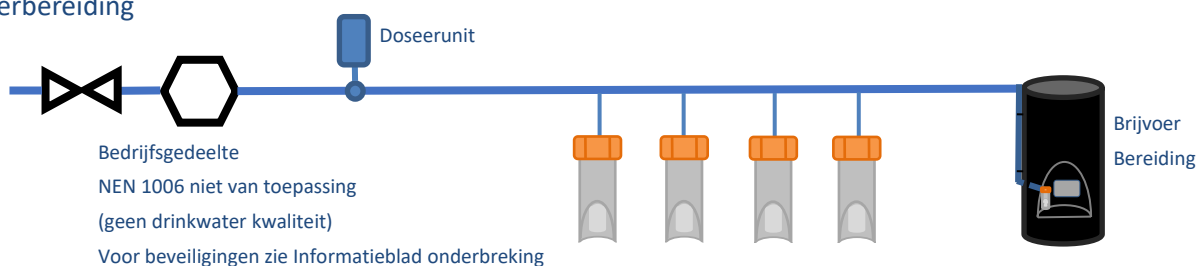

## luchthtwasser



### Bedrijfsgedeelte

NEN 1006 niet van toepassing  
(geen drinkwater kwaliteit)

Voor beveiliging zie informatieblad Onderbreking

### Drinkwater

NEN 1006 van toepassing  
(drinkwater kwaliteit)

Voor beveiliging zie Informatieblad EA

## Verneveling voor koeling



### Bedrijfsgedeelte

NEN 1006 niet van toepassing  
(geen drinkwater kwaliteit)

Voor beveiligingen zie Infoblad EA

## Algemeen

Als eigenaar of beheerder van de installatie bent u [verplicht](#) de drinkwaterinstallatie te beheren, zó dat drinkwaterkwaliteit tot aan het tappunt gehandhaafd blijft. De drinkwaterkwaliteit kan beïnvloed worden door waterbehandeling, leidingmateriaal, aangesloten toestellen, onvoldoende hoge warmtapwatertemperatuur, onvoldoende verversing en ongewenste opwarming. Drinkwaterinstallaties moeten voldoen aan de [drinkwaterwetgeving](#), verder uitgewerkt in de NEN 1006 en de [waterwerkbladen](#), zie voor agrarische bedrijven waterwerkblad 1.4A en voor onderhoud/beheer/nadere verplichtingen waterwerkblad 1.4G. De [voorwaarden](#) van Brabant Water (Algemene voorwaarden en Aansluitvoorwaarden) zijn ook steeds van toepassing. Dit geldt ook voor wijzigingen. Meer informatie over toestelbeveiligingen vindt u in waterwerkblad 3.8 en op het [Overzicht beveiliging gevaarlijke toestellen](#). Praktijkvoorbeelden, uitleg en toelichting vindt u op onze [informatiebladen](#). Toestellen met een certificaat BRL K14011 en of BRL K656 vindt u op [Kiwa keur](#).