

Infoblad Brandslanghaspel:

Slanghaspel alleen te gebruiken voor bij brand

Risico met betrekking tot drinkwaterkwaliteit

Lange stilstand van water, eventueel in combinatie met opwarming, waardoor (legionella)bacteriën kunnen groeien

Wijze van aansluiten**Mogelijkheid 1**

Doorstromend aansluiten

Mogelijkheid 2


Brandslanghaspel aansluiten met een afsluiter en controleerbare keerklep (type EA) aan het begin van de toevoerleiding naar de haspel.




Afsluiter + combinatie



keerklep (EA)

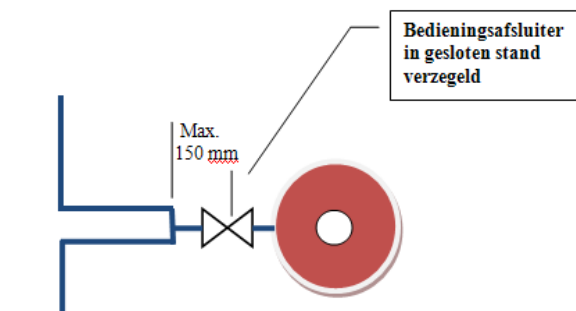

Brandslanghaspel doorstromend aangesloten

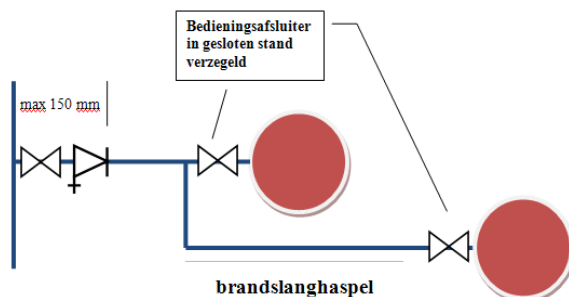

Brandslanghaspel niet doorstromend

Beheer

- De afsluiter van de brandslanghaspel dicht verzegelen en de verzegeling jaarlijks controleren **EN**
- De werking van de keerklep jaarlijks testen en vastleggen **OF**
- Afsluiter van de brandslanghaspel openlaten en minimaal wekelijks gebruiken als tappunt

Veiligheid

- Afsluiter aan het begin van de leiding (direct bij de keerklep) in open stand verzegelen

Links naar aanvullende informatie

- www.infodwi.nl → zie werkblad 1.4G