

Infoblad EA-beveiliging

Terugstroombeveiliging

Risico met betrekking tot drinkwaterkwaliteit

Mogelijk contact met gevaarlijke vloeistoffen tot en met vloeistofklasse 2

- Meest voorkomende toestellen met risico op verontreiniging
- Koffieautomaat,
- huishoudelijke was- en vaatwasmachine,
- CV-installatie < 45kW;
- Brandslanghaspel

Wijze van aansluiten


Aansluiten met afsluiter en een testkraantje

Plaats EA-beveiliging voor een weinig gebruikt toestel: bijvoorbeeld cv-vulkraan of brandslanghaspel

of: binnen 150 mm van aftakking te plaatsen.

of: leidingdeel periodiek spoelen (tenminste wekelijks)


schema aansluiting

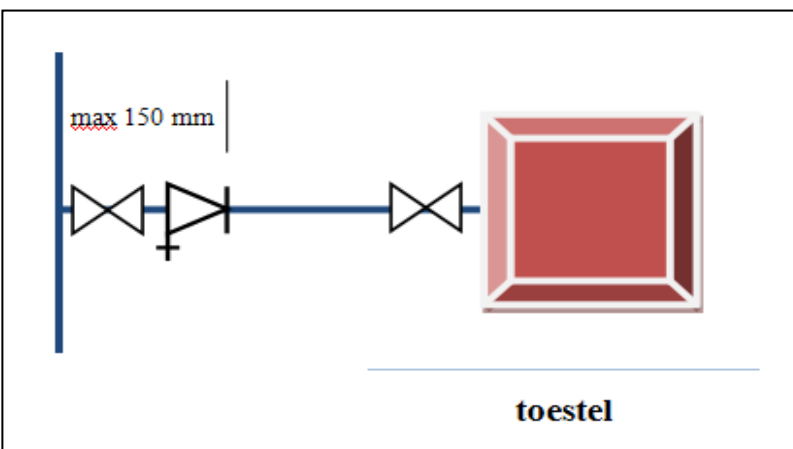

voorbeelden uitvoering EA-beveiliging met KIWA-keurmerk



Honeywell



Kemper



Watts



Caleffi



Raminex

Beheer

- De beveiliging dient jaarlijks gecontroleerd te worden op de goede werking.
- Deze controle dient te worden vastgelegd in een logboek

Links naar aanvullende informatie

- www.brabantwater.nl
- www.infodwi.nl → zie werkblad 3.8 en werkblad 1.4G