

Informatieblad beveiliging beluchter en leegloop

Algemeen

Als eigenaar of beheerder van de installatie bent u verplicht de drinkwaterinstallatie te beheren, zó dat drinkwaterkwaliteit tot aan het tappunt gehandhaafd blijft. De drinkwaterkwaliteit kan beïnvloed worden door leidingmateriaal, aangesloten toestellen, onvoldoende verversing en ongewenste opwarming. Drinkwaterinstallaties moeten voldoen aan de [drinkwaterwetgeving](#), verder uitgewerkt in de [NEN 1006](#) en de [waterwerkbladen](#), zie voor de toe te passen beveiliging waterwerkblad 3.8. De [voorwaarden van Brabant Water](#) (Algemene voorwaarden en Aansluitvoorwaarden) zijn ook steeds van toepassing. Dit geldt ook voor wijzigingen. Beoordelingsrapporten vindt u op www.infodwi.nl. Voor grotere aansluitingen en/of bij waterbehandeling kunnen nadere beheerverplichtingen gelden. Voor onderhoud/beheer/nadere verplichtingen, zie [waterwerkblad 1.4G](#).

Omschrijving beveiliging type beluchter

Beluchters zijn onder te verdelen in beluchters met en zonder beweegbare delen. Onderstaand ziet u alleen beluchters type DA.


Voorbeelden beveiliging type beluchter met Kiwa keur



Meest voorkomende toestellen

Buitenkraan, wasmachine huishoudelijk.

Wijze van plaatsing, zie tekening

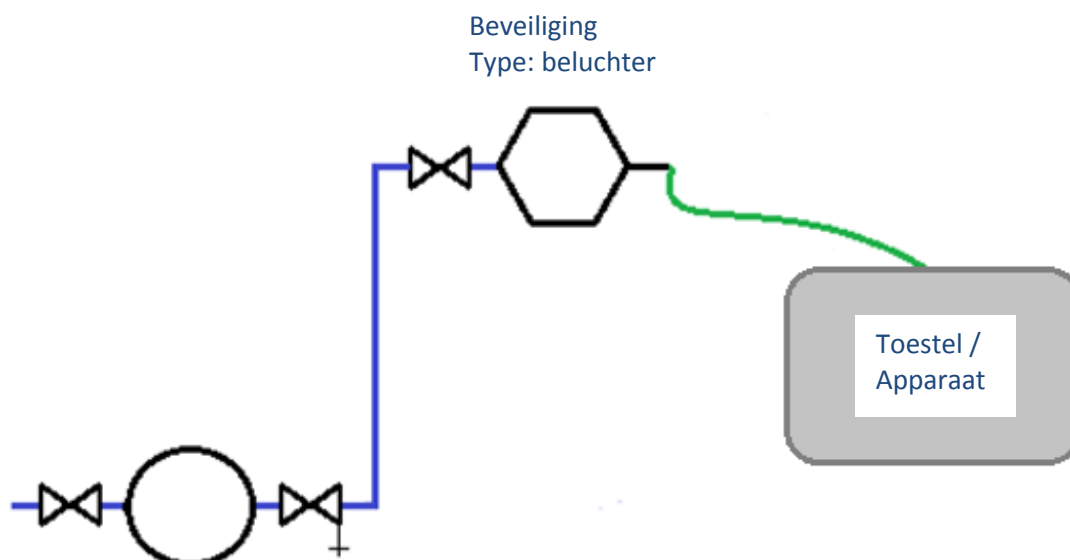

Omschrijving leegloopautomaat

Dit toestel zorgt dat de slang, indien hoger gehangen dan de kraan, automatisch leegloopt.

Voorbeelden leegloopautomaat



VSH



Grohe



Wijze van plaatsing



Venlo