

Informatieblad bluswater: brandkraanleidingen

Omschrijving brandblusinstallatie

Een brandkraanleiding is een leiding in of over particuliere grond waarop brandkranen zijn aangesloten voor brandbestrijding (voor leidingaanleg zie WB 3.5). De brandkranen mogen alleen bediend worden door hiertoe bevoegde personen. Het gebruik van brandkranen voor andere doeleinden is niet toegestaan. Voor sprinklers en drinkwaterinstallatie met sprinklerkoppen is een apart [informatieblad](#) beschikbaar.


Brandkraanleidingen zijn in 3 groepen te onderscheiden:

- Brandkraanleiding met verbruik;
- Brandkraanleiding zonder verbruik;
- Brandkraanleiding met externe voeding.


Principeschetsen

A. Brandkraanleiding met verbruik


1. Brandkraanleiding met verbruik (zonder omloopleiding)

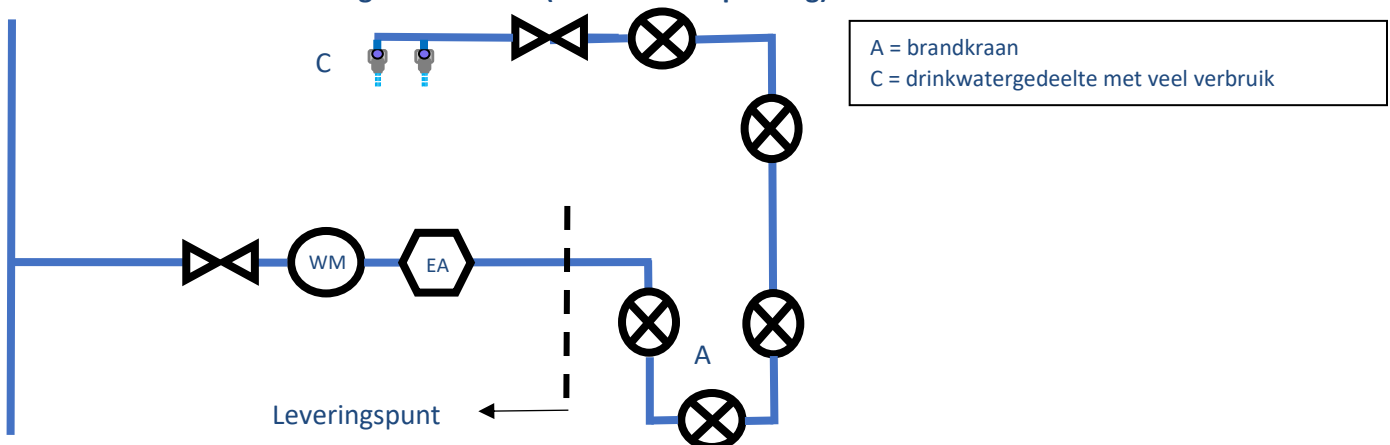


2. Brandkraanleiding met verbruik; verzegeling brandkraanleiding, omloopleiding voor verbruik

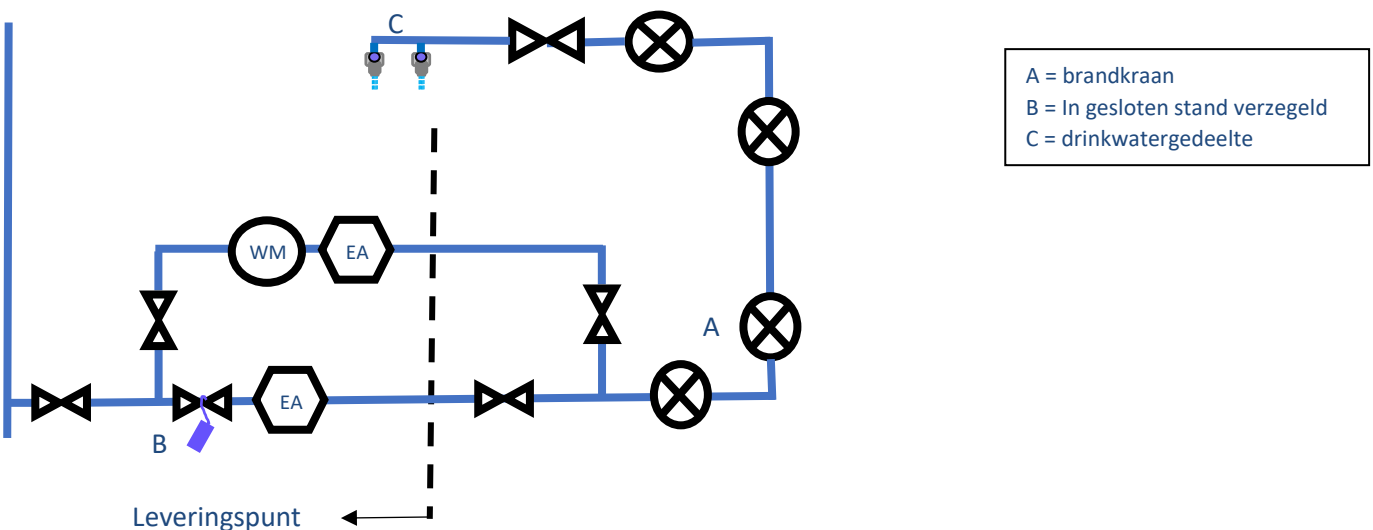

B. Brandkraanleiding zonder verbruik

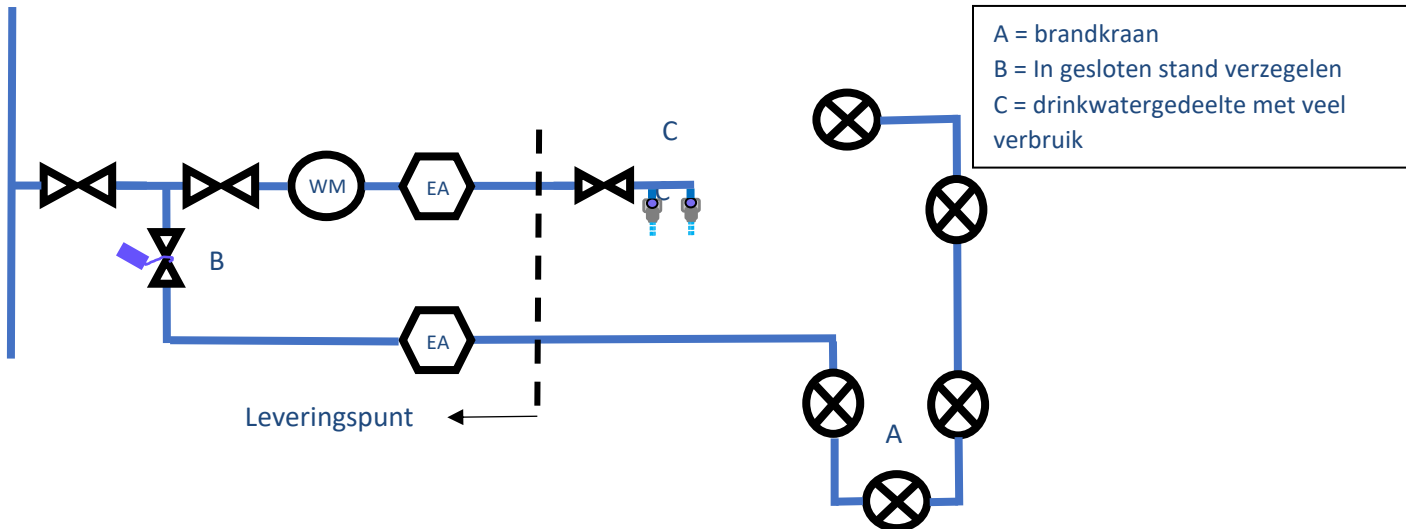

C. Droge Brandkraanleiding

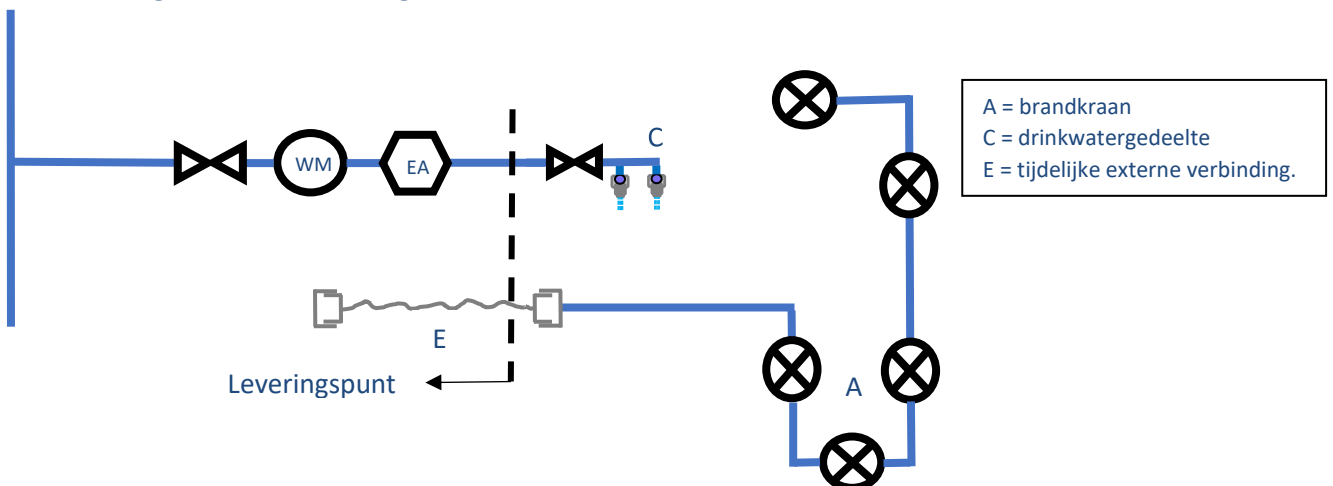

Verzegeling en afspraken gebruik brandleiding

Brabant Water verzegelt de brandblusleidingen. Hiervoor bent u kosten verschuldigd. Brabant Water verwijderd deze verzegeling bij onderhoud of controle. Hierna brengen wij de verzegeling ook weer aan. Een sprinklerinstallatie wordt desgewenst door de eigenaar verzegeld. De eigenaar van de sprinklerinstallatie is verantwoordelijk voor de stand van de afsluiters.

Het verbruik van een brandblusvoorziening meten wij niet. Bij natte brandblus oefeningen die door ons zijn toegestaan en bij brand is het waterverbruik gratis. In alle andere gevallen brengen wij het afgenomen water in rekening op basis van een schatting van de hoeveelheid water die via de brandblusvoorziening afgenomen is. De tarieven hiervoor staan in onze [tarievenregeling](#).

Er mag maximaal vier keer per jaar een oefening plaatsvinden. Deze oefeningen mogen elk maximaal een half uur duren en de waterafname vindt uitsluitend plaats met een slappe slang.

Voor natte brandblus oefeningen moet ten minste 48 uur voor de oefening toestemming gevraagd worden bij de contactpersoon van Brabant Water. Is de brandblusleiding na brand gebruikt? Dan moet dit binnen één werkdag gemeld worden aan de [contactpersoon](#) van Brabant Water.

Algemeen

Als eigenaar of beheerder van de installatie bent u verplicht de drinkwaterinstallatie te beheren, zó dat drinkwaterkwaliteit tot aan het tappunt gehandhaafd blijft. De drinkwaterkwaliteit kan beïnvloed worden door leidingmateriaal, aangesloten toestellen, onvoldoende verversing en ongewenste opwarming. Drinkwaterinstallaties moeten voldoen aan de [drinkwaterwetgeving](#), verder uitgewerkt in de [NEN 1006](#) en de [waterwerkbladen](#), zie voor de toe te passen beveiliging waterwerkblad 3.8, voor brandblusinstallaties waterwerkblad serie 4.5 en voor onderhoud/beheer/nadere verplichtingen waterwerkblad 1.4G. De [voorwaarden van Brabant Water](#) (Algemene voorwaarden en Aansluitvoorwaarden) zijn ook steeds van toepassing. Dit geldt ook voor wijzigingen. Praktijkvoorbeelden, uitleg en toelichting vindt u op onze [informatiebladen](#).