

## Informatieblad agrarische bedrijven, akker-, tuin- en glastuinbouw

De veiligheid van het drinkwater in uw installatie hebt u zelf in de hand. Voor agrarische bedrijven gelden eisen. Zie waterwerkblad 1.4A en onze informatiebladen. Dit is een vervolg op informatieblad Agrarisch, algemeen.

### Schema drinkwater (NEN 1006 van toepassing) en ander water (NEN 1006 niet van toepassing)

Zie informatieblad Agrarisch, algemeen.

### Meerdere watersoorten

Zie informatieblad Agrarisch, algemeen.

### Of-of verbinding

Zie informatieblad Of-of verbinding.


### Toestellen

Voorkomende toestellen in de akker, tuin- en glastuinbouw zijn hieronder opgenomen. Zie onze informatiebladen en [infodwi.nl](http://infodwi.nl)

- Breektank géén drinkwaterkwaliteit. Beveiliging type AA/AB/AD (onderbreking);
- Eb- en vloedregeling. Beveiliging type AA/AB/AD (onderbreking);
- Verneveling bestrijdingsmiddel via een venturi toegevoegd biologisch bestrijdingsmiddel aan drinkwater. Beveiliging type AA/AB/AD (onderbreking);
- Verneveling bestrijdingsmiddel via een venturi toegevoegd niet biologisch bestrijdingsmiddel aan drinkwater. Beveiliging type BA/CA, afhankelijk van toevoegingen. Zie waterwerkblad 3.8;
- Vulpunt voor verdeler bestrijdingsmiddelen. Beveiliging type AA/AB/AD (onderbreking).

### Voorbeelden toestellen


Eb- en vloedregeling

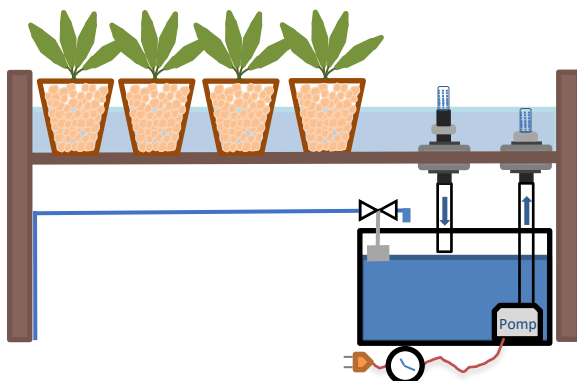

Verneveling bestrijdingsmiddel via een venturi toegevoegd bestrijdingsmiddel aan drinkwater



Vulpunt voor verdeler bestrijdingsmiddelen

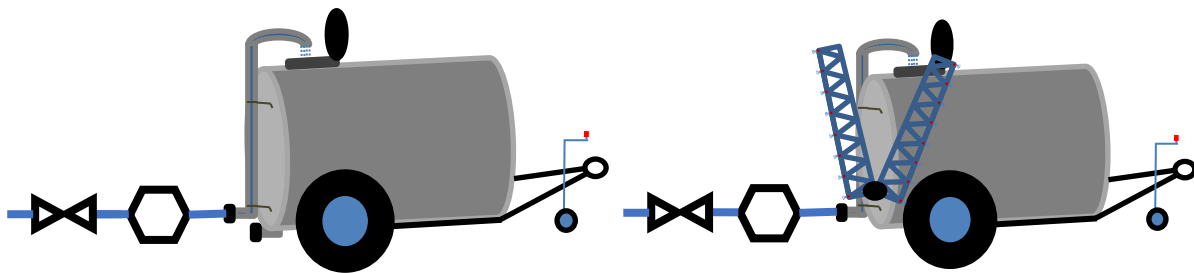

### Algemeen

Als eigenaar of beheerder van de installatie bent u [verplicht](#) de drinkwaterinstallatie te beheren, zó dat drinkwaterkwaliteit tot aan het tappunt gehandhaafd blijft. De drinkwaterkwaliteit kan beïnvloed worden door waterbehandeling, leidingmateriaal, aangesloten toestellen, onvoldoende hoge warmtapwatertemperatuur, onvoldoende verversing en ongewenste opwarming. Drinkwaterinstallaties moeten voldoen aan de [drinkwaterwetgeving](#), verder uitgewerkt in de NEN 1006 en de [waterwerkbladen](#), zie voor agrarische bedrijven waterwerkblad 1.4A en voor onderhoud/beheer/nadere verplichtingen waterwerkblad 1.4G. De [voorwaarden](#) van Brabant Water (Algemene voorwaarden en Aansluitvoorwaarden) zijn ook steeds van toepassing. Dit geldt ook voor wijzigingen. Meer informatie over toestelbeveiligingen vindt u in waterwerkblad 3.8 en op het [Overzicht beveiliging gevaarlijke toestellen](#). Praktijkvoorbeelden, uitleg en toelichting vindt u op onze [informatiebladen](#). Toestellen met een certificaat BRL K14011 vindt u op [Kiwa keur](#).